

시험 성적서


성적서 번호 : GT2022-18139

회 사 명 : (주)삼원정밀


대 표 자 : 김창환

주 소 : 경기도 김포시 통진읍 절골로127번길 32-40

1. 시 료 명 : 대변기 세척밸브(절수형) - 대변소변구별형 [SAH-TFT306G]
- 규격 및 형식 : /
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2022년 10월 06일
4. 시험일자 : 2022년 10월 06일 ~ 2022년 12월 19일
5. 시험방법 : KS B 2369 세척 밸브(2018.09.06., 개정)
6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 나엘리 

승인자 : 이봉수



1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2022년 12월 19일



한국기계전기전자시험연구원

www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로 29


TEL : 031-428-8441 FAX : 031-459-9711



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 3

 이 성적서 발급으로 고객님께서 100 kg의 CO₂를 저감하였습니다 

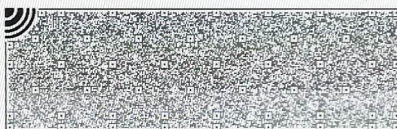


시험결과

성적서 번호 : GT2022-18139

1. 시험결과


시험항목				단위	시험결과	
조작성능				-	이상없음	
토수량	대변용	0.1 MPa		L	5	
		0.2 MPa		L	5	
		0.3 MPa		L	4	
		0.4 MPa		L	5	
	소변용	0.1 MPa		L	2	
		0.2 MPa		L	3	
		0.3 MPa		L	3	
		0.4 MPa		L	3	
내압 성능				-	이상없음	
지수 성능				-	이상없음	
물 충격 한계 성능				MPa	0.5	
세척밸브 내구성능	조작성능			-	이상없음	
	내압성능			-	이상없음	
	토수 및 지수			-	이상없음	
	토수량	대변용	0.1 MPa		L	4
			0.2 MPa		L	5
			0.3 MPa		L	5
			0.4 MPa		L	5
		소변용	0.1 MPa		L	2
			0.2 MPa		L	2
			0.3 MPa		L	3
			0.4 MPa		L	3

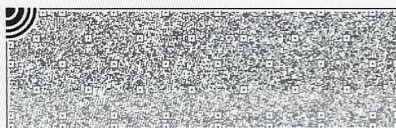

시험결과

성적서 번호 : GT2022-18139

2. 시료사진

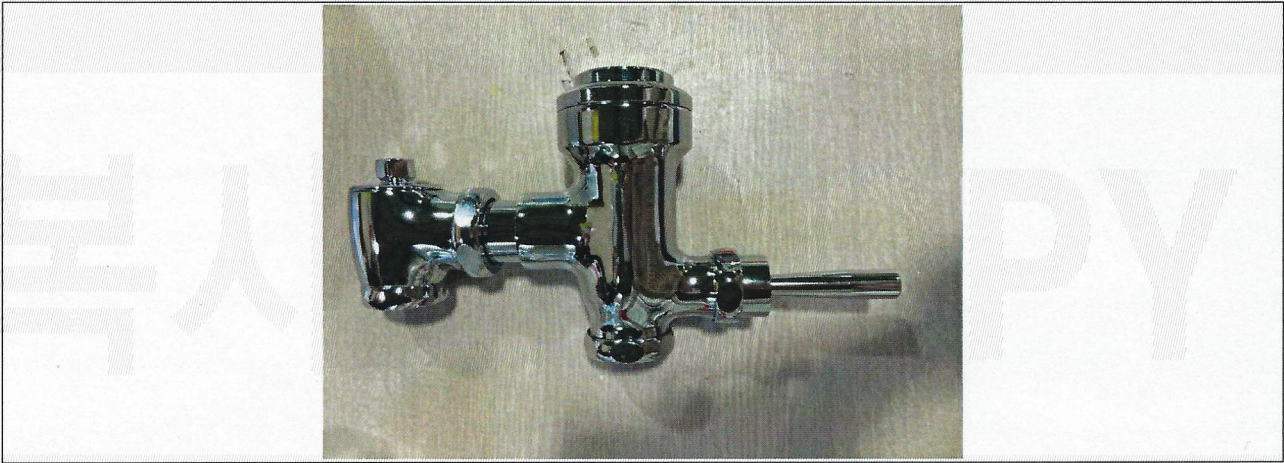

3. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험
(주소 : 경기도 군포시 흥안대로 29)

4. 사용장비

기기명	기기번호	교정	
		교정일자	차기교정일자
토수량시험기	3465	2022-10-24	2023-10-24
다이알형 압력계	3465-04	2022-10-24	2023-10-24
토수량측정용저울	3942	2022-10-24	2023-10-24
파열압력시험기	3637	-	-
다이알형 압력계	3637-06	2022-10-24	2023-10-24
단축 Bellows 내구성시험기	3804	-	-
전자식 압력센서	3804-04	2022-10-24	2023-10-24
온습도계	3769-04	2022-11-02	2023-11-02

끝.

