



시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT24-090407K
- 의뢰자
○ 업 체 명 : 대림비앤코(주)
○ 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 (양곡동)
- 시험기간 : 2024년 10월 22일 ~ 2024년 12월 16일
- 시험성적서의 용도 : 환경표지 인증 제출용
- 시 료 명 : CC-214
- 시험방법
(1) KS L 1551:2022
(2) EL223:2022

확인	작성자 성명	이철민	기술책임자 성명	김태진
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2024년 12월 16일



한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7828

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

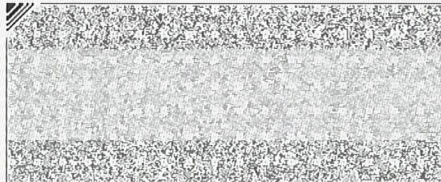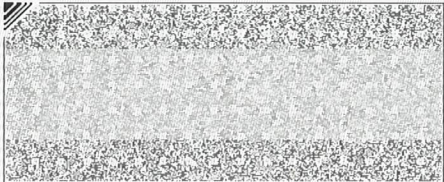

시험성적서

성적서번호 : CT24-090407K

7. 시험결과

1) CC-214

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
겉모양(있어서는 안될결점 : 세척면 및 겉보기면)	-	(1)	이상없음	-	A
겉모양(있어서는 안될결점 : 기타)	-	(1)	이상없음		
겉모양(결점 허용 범위 : 세척면)	-	(1)	이상없음		
겉모양(결점 허용 범위 : 겉보기면)	-	(1)	이상없음		
겉모양(결점 허용 범위 : 뒤틀림)	-	(1)	이상없음		
치수-수봉	mm	(1)	57		
치수-배수구의 크기	mm	(1)	92		
치수-시트구멍크기	mm	(1)	16		
치수-시트구멍간격	mm	(1)	143		
치수-플랜지 구멍크기	mm	(1)	16		
치수-플랜지 구멍간격	mm	(1)	152		
치수-플랜지 깊이	mm	(1)	14		
잉크 침투도	mm	(1)	0.1		
내급랭성	-	(1)	이상없음		
균열시험	-	(1)	이상없음		
배출성능	-	(1)	이상없음		
누수시험	-	(1)	이상없음		
누기시험	-	(1)	이상없음		
나사송곳시험	-	(1)	이상없음		
세척성능	-	(1)	이상없음		
사용수량-대변용(1초)	L	(2)	7.53		
사용수량-소변용(1초)	L	(2)	3.51		
대변용 세척성능-불 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(2)	잔류 없음		
대변용 세척성능-불 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(2)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(2)	1.7		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(2)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(2)	99		
최대설정수량	L	(2)	7.56		



시험성적서

성적서번호 : CT24-090407K

※ 시험시 공급수압 : 98 kPa(동압)

- 의뢰자 제시 정보 -

※ 부착명 : TFT-214LT

※ 부자공 칸수(맨위에서 아래로 멈출핀 까지) : 12칸

※ 보조부구 칸수(덮개에서 위로 보조부구 아래까지) : 3칸

※ 핸들볼체인 칸수(덮개에서 위로 레버 걸림 사이 까지) : 22칸

※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)

----- 끝 -----