
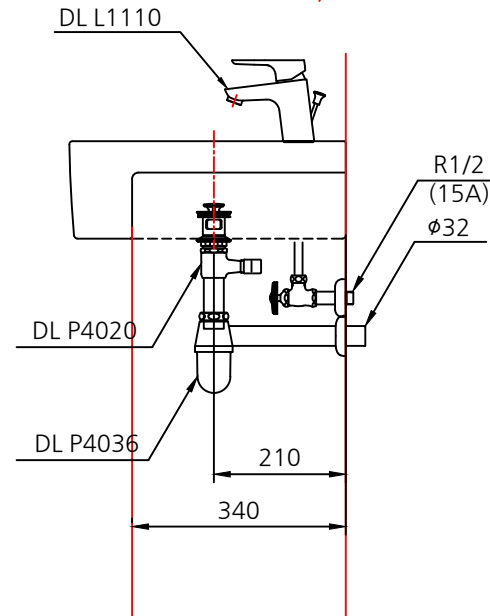
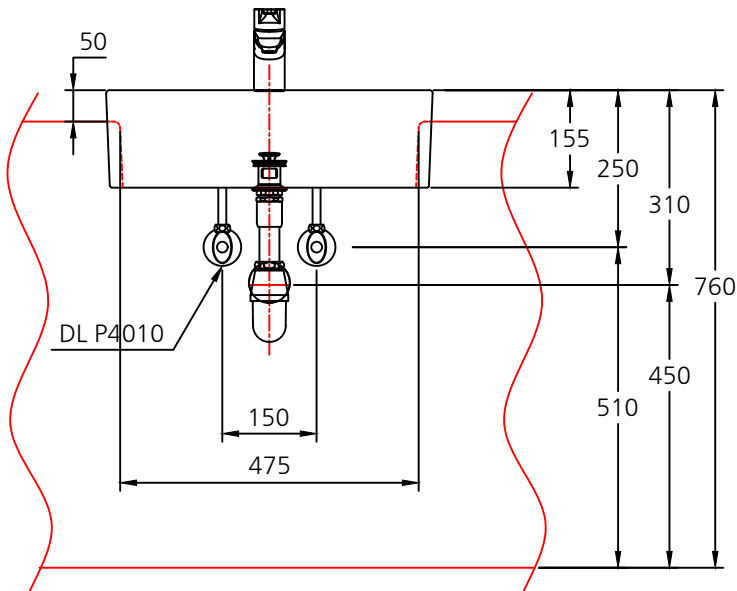
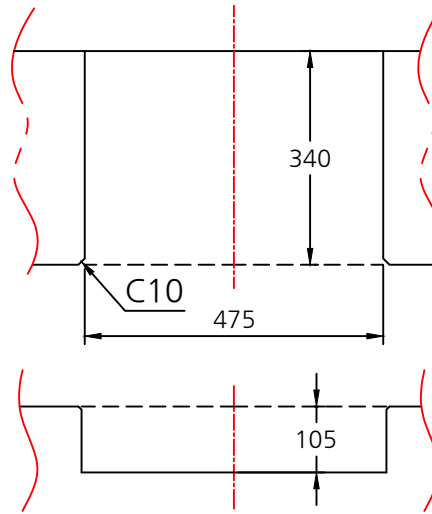


CL-861S

<카운터 시공도>

KS L1551위생도기 기준에 따라
실 제품 치수는 아래와 같은 도기 허용공차 내에서 변할 수 있습니다.
① 40mm미만 : $\pm 2\text{mm}$ (KS)
② 40mm이상 : $\pm 5\%$ (KS)
③ 최대 허용공차 : $\pm 25\text{mm}$ (KS)
※ 정확한 시공을 위해서 반드시 제품 사이즈를 실측하고 시공하여 주시기 바랍니다.
예시) 길이 440mm는 418~462mm까지의 치수 허용차를 가집니다.

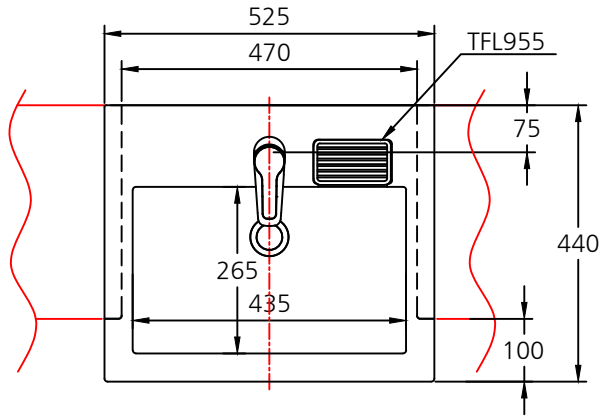

※ 주의: 카운터 설치부 도기허용차는 $\pm 5\%$ 이므로 반드시 실측 확인 후 시공하십시오.
※ 캐드도면 라인은 참고 이미지이므로 실물과 비교 시 직선이 아닐 수 있습니다.